


ANALIZA GESTIONĂRII SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ PE TRIMESTRUL III 2011

În zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență "MIHAI VITEAZUL" al județului Covasna, în trimestrul III, s-au înregistrat **147** evenimente.

Evenimentele produse, pot fi detaliate astfel:

- **30 pentru stingerea incendiilor (20,4 %);**
- **20 descarcerare și asistență persoane (13,6 %);**
- **15 arderi necontrolate 10,2 %;**
- **54 alte situații de urgență (36,7 %);**
- **9 alte intervenții (6,1 %);**
- **5 protecția mediului (3,4 %);**
- **2 salvări animale (1,4%);**
- **6 cazuri în care garda de intervenție a fost alertată, dar a fost rechemată, fără a ajunge la locul evenimentului (Întorși din drum) (4,1 %);**
- **6 evenimente la care ne-am deplasat dar nu am acționat, situațiile de urgență fiind rezolvate de alte forțe (Deplasări fără intervenție) (4,1 %).**

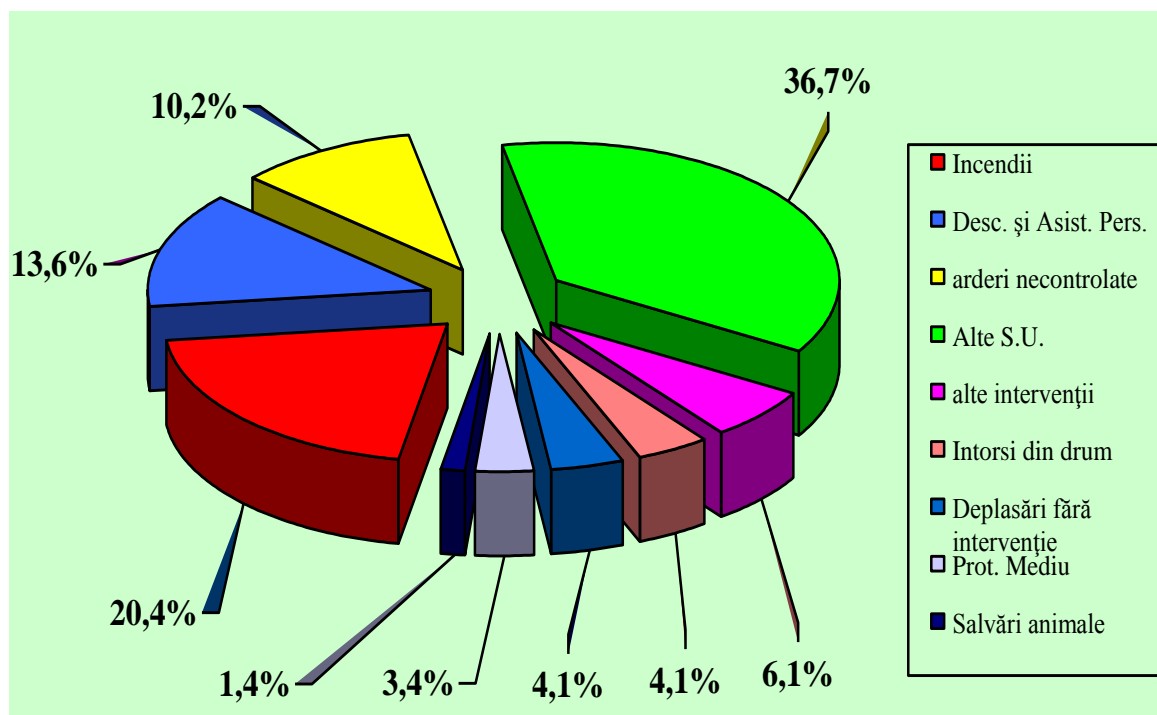

*Evenimente produse în zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență
"MIHAI VITEAZUL" al județului Covasna*

1. ANALIZA INTERVENȚIILOR LA INCENDII

În **trimestrul III**, în zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Mihai Viteazul" al județului Covasna s-au înregistrat **30** situații de urgență generate de incendii.

Inspectoratul, prin structurile de intervenție a acționat pentru lichidarea unui număr de **13** de incendii, **11** incendii au fost lichidate în cooperare cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență,

1 incendiu a fost lichidat de două subunități în cooperare cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență, iar **5** au fost lichidate de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență .

În raionul de intervenție al **Detășamentului de pompieri Sf. Gheorghe** s-au înregistrat **21** incendii, din care:

- ✓ **8 incendii** au fost lichidate de personalul profesionist din cadrul structurii,
- ✓ **8 incendii** au fost lichidate în cooperare cu S.V.S.U .;
 - 1 S.V.S.U. Brăduț, S.V.S.U. Bățani, S.V.S.U. Belin, S.V.S.U. Aita Mare, S.V.S.U. Baraolt
 - 1 S.V.S.U. Covasna
 - 1 S.V.S.U. Bățani, S.V.S.U. Baraolt.
 - 1 S.V.S.U. Reci și S.V.S.U. Ozun
 - 1 S.V.S.U. Bățani,
 - 1 S.V.S.U. Baraolt, Bățani, Vârghiș, Aita Mare,
 - 1 S.V.S.U. Bodoc,
 - 1 S.V.S.U. Baraolt, Bățani,
- ✓ **5 incendii** au fost lichidate de către S.V.S.U.
 - 1 S.V.S.U. Brăduț,
 - 1 S.V.S.U. Ozun,
 - 1 S.V.S.U. Hăghig,
 - 1 S.V.S.U. Bățani și S.V.S.U. Baraolt
 - 1 S.V.S.U. Baraolt

În raionul de intervenție al **Secției de pompieri Tg. Secuiesc** s-au înregistrat **6** incendii:


- ✓ **3 incendii** au fost lichidate de personalul profesionist din cadrul Secției de pompieri Tg. Secuiesc.
 - ✓ **1** incendiu a fost lichidat de două subunități în cooperare cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență;
 - 1 S.V.S.U. Zăbala , Covasna
 - ✓ **2 incendii** au fost lichidate în cooperare cu S.V.S.U.
 - 1 S.V.S.U. Brețcu,
 - 1 S.V.S.U. Ojdula,

În raionul de intervenție al **Pichetului de pompieri Întorsura Buzăului** s-a intervenit de către personalul profesionist pentru lichidarea a **3 incendii**.

- ✓ **2 incendii** au fost lichidate de personalul profesionist din cadrul Pichetului de pompieri Înt. Buzăului.
 - ✓ **1 incendiu** a fost lichidat în cooperare cu S.V.S.U.
 - 1 S.V.S.U. Barcani,

După obiectivul afectat și ramura economică, din totalul de **30** incendii,

- **24 (80 %)** construcții de locuit, inclusiv la anexele acestora,
- **2 (6,7 %)** clădiri care adăpostesc procese de producție,
- **1 (3,3%)** mijloace de transport,
- **3 (10 %)** alte obiective,

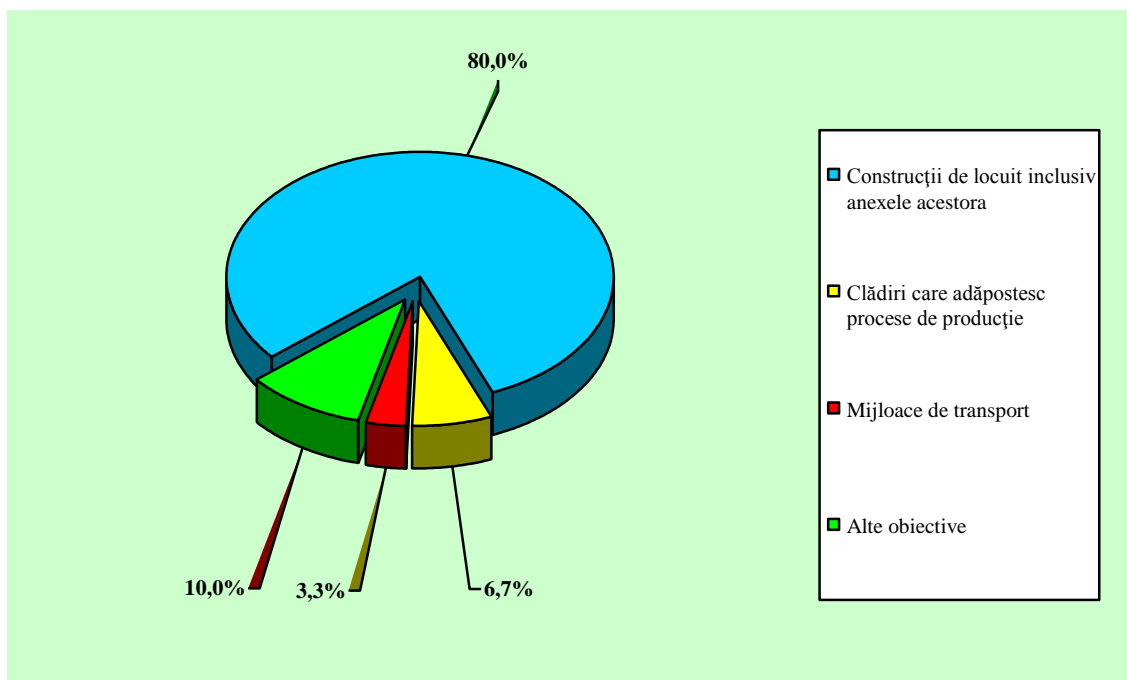

Împrejurările determinante care au generat incendiile sunt următoarele:

- Instalații electrice defecte - 4
- Echipamente electrice improvizate - 1
- Coș, burlan de fum defect sau necurățat - 2
- Cenușă, jar, scântei de la sisteme de încălzire - 3
- Jocul copiilor cu focul - 2
- Fumatul - 5
- Focul deschis - 2
- Autoaprindere sau reacții chimice - 2
- Defecțiuni tehnice de exploatare - 1
- Trăsnet și alte fenomene naturale - 5
- Acțiune intenționată - 1
- Alte împrejurări - 2

2. ANALIZA INTERVENȚIILOR LA ARDERI NECONTROLATE

În zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al Județului Covasna au avut loc **15** arderi necontrolate, din care :

- **11** au fost lichidate de către personal al ISUJ Covasna;
- **3** au fost lichidate în cooperare cu SVSU: **1** SVSU Cernat, **1** SVSU Reci, **1** SVSU Sfântu Gheorghe;
- **1** ardere necontrolată, a fost lichidată de către SVSU Brăduț.

3. ANALIZA INTERVENȚIILOR DE DESCARCERARE ȘI/SAU ASISTENȚĂ PERSOANE

În trimestrul III al anului 2011 Inspectoratul pentru Situații de Urgență "MIHAI VITEAZUL" al județului Covasna a fost solicitat pentru intervenții de descarcerare și/sau asistare a persoanelor la **20** evenimente, astfel:

- **4** descarcerare și prim ajutor
- **16** pentru acordarea de asistență persoane;

III. Alte situații de urgență

În trimestrul III al 2011 anului s-au înregistrat **54 alte situații de urgență** și au constat în:

- 40 evenimente publice de amploare care pot genera situații de urgență;
 - 1 eveniment la care am fost solicitați pentru consolidarea grinzilor unei case de locuit a cărei fundații a cedat în urma infiltrării apei
 - 5 evenimente la care am fost solicitați pentru evacuarea apei din gospodării
 - 1 eveniment la care am fost solicitați pentru asanarea teritoriului de muniție neexplodată
 - 2 asanare teritoriu de muniție neexplodată
 - 3 transport apă menajeră
 - 2 eveniment la care am fost solicitați pentru înlocuirea unor țigle desprinse din acoperiș, în pericol de cădere pe aleea pietonală

IV. Alte intervenții

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al Județului Covasna a gestionat și 9 evenimente încadrate la **alte intervenții**:

- 1 transportul unei persoane supraponderale, imobilizate la pat de la domiciliu la ambulanță, respectiv de la ambulanță la spital,
- 2 pentru decolmatarea a trei puțuri de captare a apei minerale,
- 1 intervenție pentru înlăturarea unor efecte negative apărute în urma inundațiilor,
- 1 intervenție pentru deblocarea unei uși,
- 1 intervenție pentru degajarea liniei de înaltă tensiune prin tăierea unui brad căzut peste firele de curent electric.
- 1 degajarea unui coș de fum de dispozitivul de curățare care îl obtura
- 1 evacuare apă provenită dintr-o conductă magistrală pentru alimentare cu apă potabilă
- 1 evacuare apă din subsolul unui operator economic